




Toegestane lekverlies				
Pa	Maximale lekverlies (l/s.m2)			
	klasse A	klasse B	klasse C	klasse D
400	1,32	0,44	0,15	0,05
500	1,53	0,51	0,17	0,06
1000	2,41	0,80	0,27	0,089
1500	3,13	1,04	0,35	0,12
2000	3,78	1,26	0,42	0,14

Grafiek lucht lekkage test onderdeel

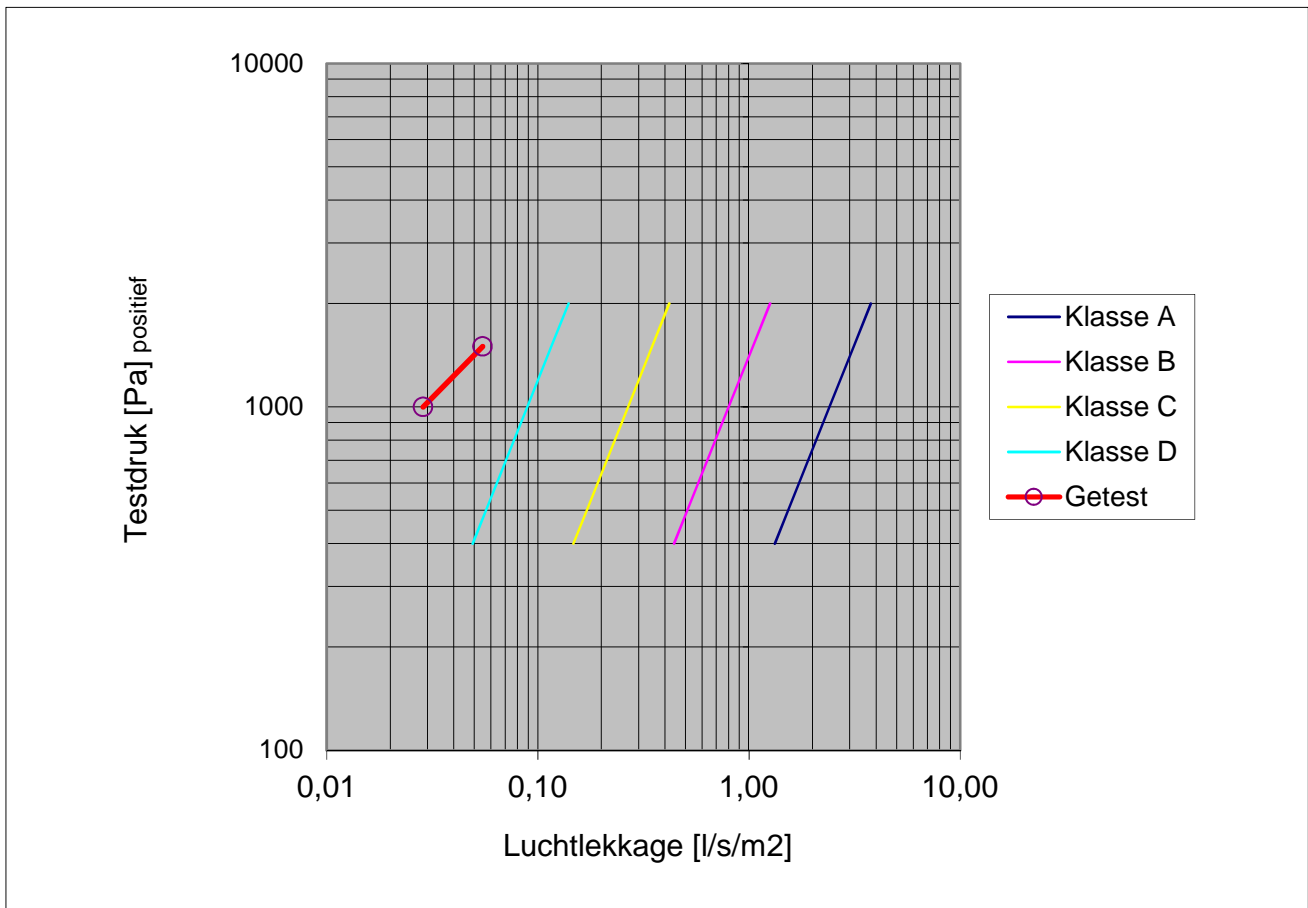


Conclusie:

Het geteste onderdeel voldoet aan luchtdichtheidsklasse	D
---	---

Opmerkingen:	
--------------	--

Gecontroleerd:	A. van Luin
Datum	13-7-2016
Paraaf	AvL

Foto geteste appendage/kanaalsysteem:

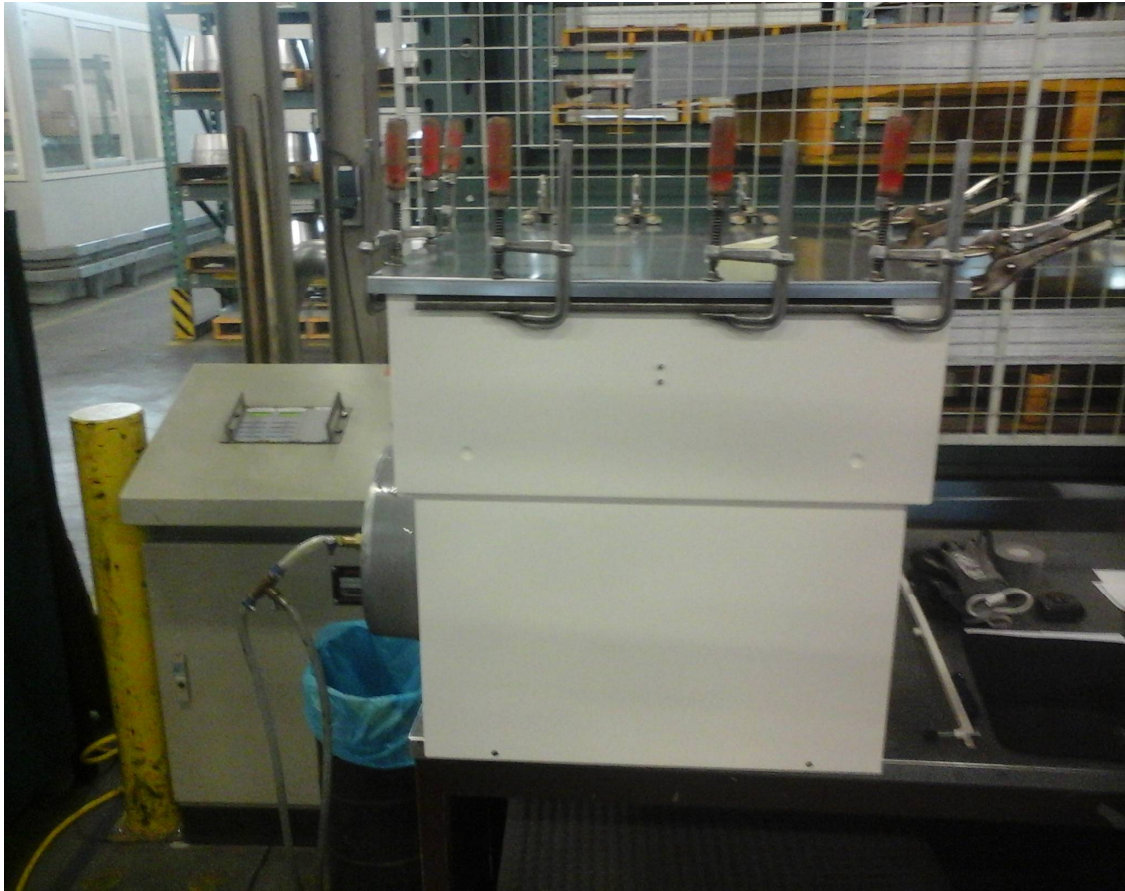

Industrie en handelmaatschappij Bergschenhoek bv
Boterdorpseweg10
2661 AC Bergschenhoek

Certificaat nummer Luka P97/52.01D